


# Detailmaske Stichprobenplan

Für die Berücksichtigung von AQL - Kennwerten (Stichprobenpläne nach ISO 2859) bei der Ermittlung der maximal zulässigen Fehlermenge können im folgenden Parameter die Stichprobenpläne definiert werden.

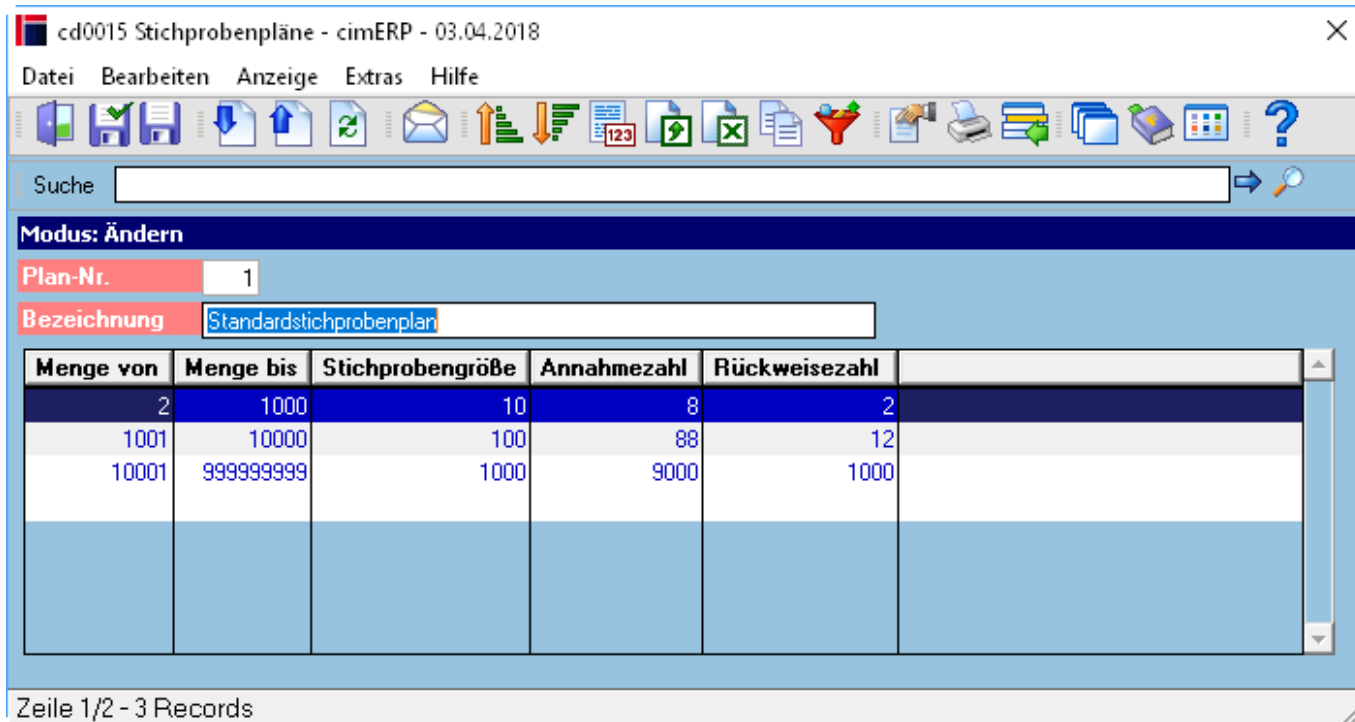

## Felder

<b>Plan-Nr.</b>	3stellig, numerisch Identifikationsnummer des Stichprobenplans Dieses Feld ist nur im Neuanlage/Kopiermodus änderbar.
<b>Bezeichnung</b>	50stellig, alphanumerisch Bezeichnung des Stichprobenplans
<b>Menge von - bis</b>	Vorgabe der Mengenstaffel Die Mengen müssen aufsteigend ohne Lücken sein, der erste Startwert (Menge von) ist mit dem Wert 2 nicht editierbar fest eingestellt. Der Abschlusswert muss im Feld „Menge bis“ mit dem maximal möglichen Wert beendet werden (Prüfung und Hinweismeldung).
<b>Stichprobengröße</b>	Definition der Stichprobengröße
<b>Annahmezahl</b>	Definition der Annahmezahl für die entnommene Stichprobe
<b>Rückweisezahl</b>	Definition der Rückweisezahl für die entnommene Stichprobe

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Anzeige</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt „Extras“</a>

<b>Hilfe</b>	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"
--------------	-------------------------------------

## Buttons

Informationen zu den "Buttons"

PARAM, cd0015, cdfp 0015 154 02

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030\\_stammdaten:0010\\_parameter:0260\\_qs:0020\\_stichprobenplaene:0020\\_stichprobenplaene\\_detail](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0260_qs:0020_stichprobenplaene:0020_stichprobenplaene_detail)

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

